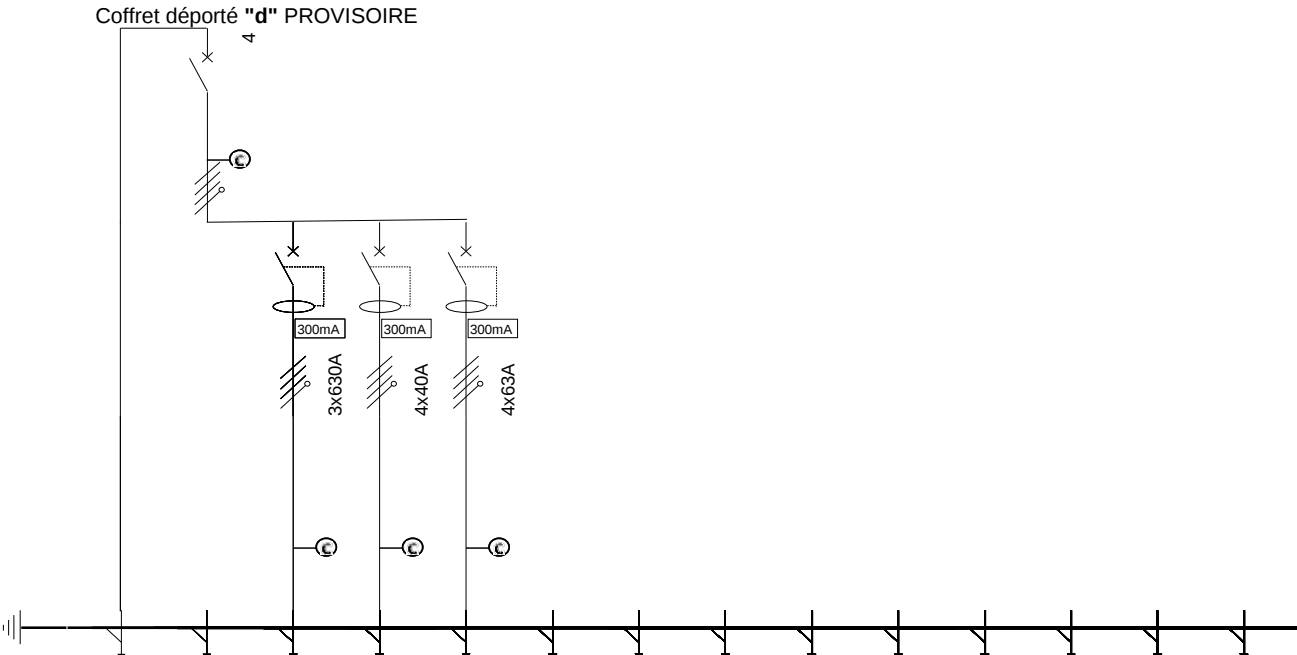


[illegible]

[illegible]

123456789101112131415161718192021																					NIVEAU		ZONE : Ss-Station LT4		SCHEMA : SCELT-LT4 abc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Coffret déporté "d" PROVISOIRE 																					SCHEMA ELECTRIQUE		CD LT4 "d" (Provisoire)		Annexe au DCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESIGNATION DES DEPARTS		Liaison câbles depuis JDB Secondaire du TD LT4 A (CD Prov. Positionné sur socle à moins de 4m du TD LT4)		Disj. Général CD LT4 "d" : 4 x 800 A		Disjoncteur 3x630A+sous compteur -> les 2 Grp Provisoire limité entre ~280 kW cumulé et 405 kW max		Disjoncteur 4x40A+sous compteur -> Monte Charge Provisoire limité à 25 kW max		Disjoncteur 4x63A+sous compteur -> Bungalow et installations de chantier limité à 40 kW max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</